


## Quy trình cài đặt sạc xả hệ thống:

Màn hình chính/ Thiết bị/ X3 NEO LV/ Thiết lập từ xa/Workmode và Charge/Discharge Period.

Luôn luôn “Save” cho các thao tác của mình khi thay đổi thông số.

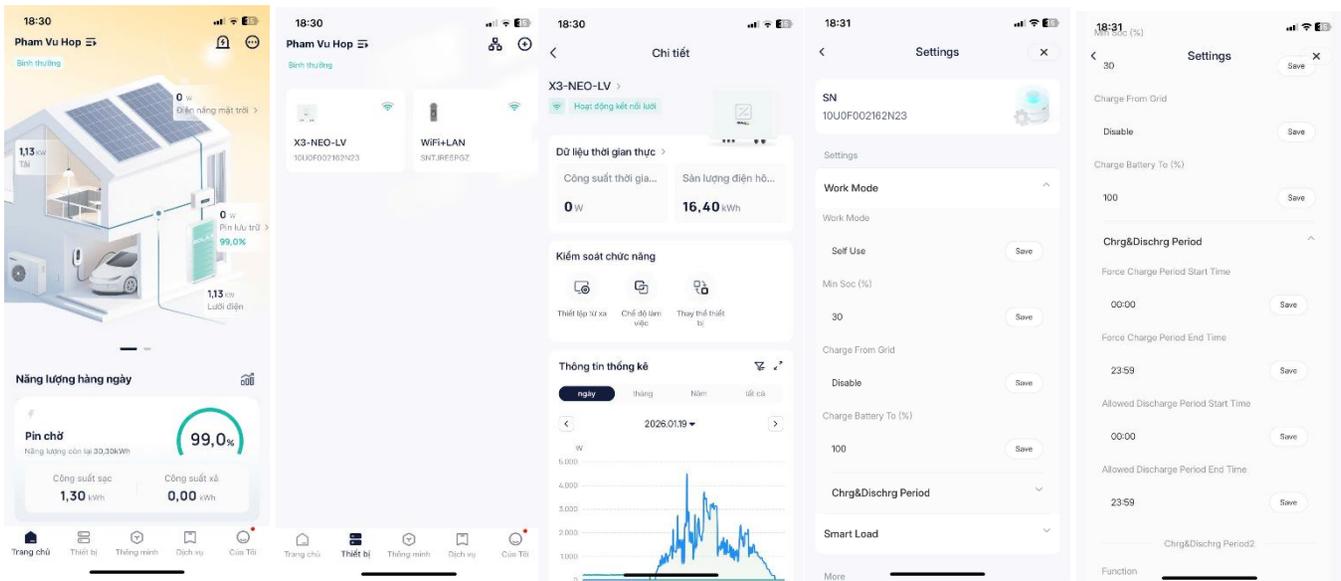

Hình: Các thao tác cài đặt hệ thống

### **Khi mất điện có báo trước:** Lấy lưới sạc vào hệ thống

B1: Charge from Grid Enable. B2: Force charging Period Start 00h. End 23h59; B3: Allow Discharge Period: Start 00h End 00h.

Điện lưới có lại thì chỉnh các thông số về bình thường như lúc trước khi thay đổi.

### **Mùa Nắng to:** ưu tiên xả trong mọi thời gian khi lưới không cấp đủ tải

B1: Charge from Grid Disable. B2: Force charging Period Start 00h. End 00h; B3: Allow Discharge Period: Start 00h End 23h59.

### **Mùa Mưa, Mùa Đông:** ưu tiên xả chỉ buổi tối

B1: Charge from Grid Disable. B2: Force charging Period Start 6h. End 18h; B3: Allow Discharge Period: Start 18h01 End 5h59.